




SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE MONTIJO					EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 1a)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							1º TRIMESTRE 2025 01 janeiro a 31 março	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	20	20	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	20	20	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<1	0,8	---	---	20	20	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	5	5	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	5	5	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,7	7,6	0	100%	5	5	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	334	443	0	100%	5	5	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	5	5	100%
Turvação (NTU)	4	<0,3	0,8	0	100%	5	5	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	5	5	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	>300	---	---	5	5	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Alumínio (µg/L Al)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Antimónio (µg/L Sb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Arsénio (µg/L As)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzeno (µg/L)	1,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Boro (mg/L B)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cálcio (mg/L Ca)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Cianetos (µg/L CN)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloretos (mg/L Cl)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloritos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloratos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Chumbo (µg/L Pb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cobre (mg/L Cu)	2,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Crómio (µg/L Cr)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	172	0	100%	5	5	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Magnésio (mg/L Mg)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Manganês (µg/L Mn)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	<10	17	0	100%	5	5	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Mercúrio (µg/L Hg)	1	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Níquel (µg/L Ni)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Selénio (µg/L Se)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sódio (mg/L Na)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Tricloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Trihalometanos - total (µg/L):	100	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Dibromoclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromodiclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bentazona (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
M656PH051	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dimetenamida-P	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Imidaclopride	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Terbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Desetilterbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Glifosato	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
AMPA	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto.								
A Presidente do Conselho de Administração:						Data da publicação:		

SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE PAU-QUEIMADO					EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 1b)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							1º TRIMESTRE 2025 01 janeiro a 31 março	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizada
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	13	13	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	13	13	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,3	0,8	---	---	13	13	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	6	6	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	6	6	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,3	8	0	100%	6	6	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	460	542	0	100%	6	6	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	6	6	100%
Turvação (NTU)	4	<0,3	1,6	0	100%	6	6	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	6	6	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	<1	---	---	6	6	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Alumínio (µg/L Al)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Antimónio (µg/L Sb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Arsénio (µg/L As)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzeno (µg/L)	1,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Boro (mg/L B)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cálcio (mg/L Ca)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Cianetos (µg/L CN)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloretos (mg/L Cl)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloritos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloratos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Chumbo (µg/L Pb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cobre (mg/L Cu)	2,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Crómio (µg/L Cr)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	82	0	100%	6	6	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Magnésio (mg/L Mg)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15	0	100%	6	6	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Mercurio (µg/L Hg)	1	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Níquel (µg/L Ni)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Selénio (µg/L Se)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sódio (mg/L Na)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L):	10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Tetracloroeteno(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Tricloroeteno(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Trihalometanos - total (µg/L):	100	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Dibromoclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromodichlorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bentazona (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
M656PH051	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dimetenamida-P	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Imidaclopride	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Terbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Desetilterbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Glifosato	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
AMPA	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto.							Data da publicação:	
A Presidente do Conselho de Administração:							19-5-2026	


SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE SARILHOS GRANDES					EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 1c)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							1º TRIMESTRE 2025 01 janeiro a 31 março	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizada
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	22	1	67%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,4	0,5	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,9	6,9	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	306	306	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	0,31	0,31	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	<1	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	10	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,003	<0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,5	<0,15	<0,15	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	5,6	5,6	---	---	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	55	55	0	100%	1	1	100%
Cloritos (mg/L)	0,7	<0,0050	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Cloratos (mg/L)	0,7	0,09	0,09	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<2	<2	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	47	47	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	0,13	0,13	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	<0,010	<0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	8	8	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	16	16	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/L Hg)	1	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	4	4	0	100%	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	20	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	46	46	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	16	16	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L):	10	<3	<3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno(µg/L)	---	<0,3	<0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	<3	<3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bentazona (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
M656PH051	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dimetenamida-P	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Imidaclopride	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Terbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Desetilterbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Glifosato	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
AMPA	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto.								
A Presidente do Conselho de Administração:						Data da publicação:		
						19-5-2025		


SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE CANHA					EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 1d)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							1º TRIMESTRE 2025 01 janeiro a 31 março	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizada
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,2	0,6	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,7	6,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	174	174	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	0,49	0,49	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	15	15	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Alumínio (µg/L Al)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Antimónio (µg/L Sb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Arsénio (µg/L As)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzeno (µg/L)	1,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Boro (mg/L B)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cálcio (mg/L Ca)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Cianetos (µg/L CN)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloretos (mg/L Cl)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloritos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloratos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Chumbo (µg/L Pb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cobre (mg/L Cu)	2,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Crómio (µg/L Cr)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Magnésio (mg/L Mg)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Mercúrio (µg/L Hg)	1	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Níquel (µg/L Ni)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Selénio (µg/L Se)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sódio (mg/L Na)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Tricloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Trihalometanos - total (µg/L):	100	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Dibromoclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromodichlorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bentazona (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
M656PH051	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dimetenamida-P	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Imidaclopride	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Terbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Desetilterbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Glifosato	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
AMPA	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto.								
A Presidente do Conselho de Administração:						Data da publicação:		
						19-5-2025		

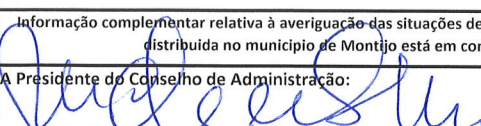
SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE AFONSOS					EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 1e)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							1º TRIMESTRE 2025 01 janeiro a 31 março	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		Análises Realizada
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,4	0,5	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,6	6,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	214	214	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	1,2	1,2	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	<1	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Alumínio (µg/L Al)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Antimónio (µg/L Sb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Arsénio (µg/L As)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzeno (µg/L)	1,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Boro (mg/L B)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cálcio (mg/L Ca)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Cianetos (µg/L CN)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloretos (mg/L Cl)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloritos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloratos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Chumbo (µg/L Pb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cobre (mg/L Cu)	2,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Crómio (µg/L Cr)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Ferro (µg/L Fe)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Fluoretos (mg/L F)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Magnésio (mg/L Mg)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Manganês (µg/L Mn)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Mercurio (µg/L Hg)	1	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Níquel (µg/L Ni)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Selénio (µg/L Se)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sódio (mg/L Na)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Tricloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Trihalometanos - total (µg/L):	100	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Dibromoclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromodichlorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bentazona (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
M656PH051	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dimetenamida-P	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Imidaclopride	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Terbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Desetilterbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Glifosato	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
AMPA	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto.							Data da publicação: 19-5-2025	
A Presidente do Conselho de Administração:								

SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE PEGÕES					EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 1f)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							1º TRIMESTRE 2025 01 janeiro a 31 março	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		Análises Realizada
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,4	0,7	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,5	7,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	363	363	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	<1	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Alumínio (µg/L Al)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Antimónio (µg/L Sb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Arsénio (µg/L As)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzeno (µg/L)	1,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Boro (mg/L B)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cálcio (mg/L Ca)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Cianetos (µg/L CN)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloretos (mg/L Cl)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloritos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloratos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Chumbo (µg/L Pb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cobre (mg/L Cu)	2,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Crómio (µg/L Cr)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Ferro (µg/L Fe)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Fluoretos (mg/L F)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Magnésio (mg/L Mg)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Manganês (µg/L Mn)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Mercurio (µg/L Hg)	1	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Níquel (µg/L Ni)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Selénio (µg/L Se)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sódio (mg/L Na)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Tricloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Trihalometanos - total (µg/L):	100	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Dibromoclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromodiclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bentazona (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
M656PH051	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dimetenamida-P	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Imidaclopride	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Terbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Desetilterbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Glifosato	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
AMPA	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto.								
A Presidente do Conselho de Administração:						Data da publicação:		
						19-5-2025		

SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE SANTO ISIDRO DE PEGÕES					EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 1g)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							1º TRIMESTRE 2025 01 janeiro a 31 março	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizada
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,4	0,7	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	8	8	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	242	242	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,30	<0,30	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	<1	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Alumínio (µg/L Al)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Antimónio (µg/L Sb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Arsénio (µg/L As)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzeno (µg/L)	1,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Boro (mg/L B)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cálcio (mg/L Ca)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Cianetos (µg/L CN)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloretos (mg/L Cl)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloritos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloratos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Chumbo (µg/L Pb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cobre (mg/L Cu)	2,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Crómio (µg/L Cr)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Ferro (µg/L Fe)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Fluoretos (mg/L F)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Magnésio (mg/L Mg)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Manganês (µg/L Mn)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	31	31	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Mercurio (µg/L Hg)	1	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Níquel (µg/L Ni)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Selénio (µg/L Se)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sódio (mg/L Na)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Tricloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Trihalometanos - total (µg/L):	100	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Dibromoclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromodiclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bentazona (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
M656PH051	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dimetenamida-P	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Imidaclopride	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Terbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Desetilterbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Glifosato	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
AMPA	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto.								
A Presidente do Conselho de Administração:						Data da publicação: 19-5-2025		

SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE TAIPADAS					EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 1h)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							1º TRIMESTRE 2025 01 janeiro a 31 março	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizada
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,1	0,6	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7	7	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	172	172	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	11	11	1	0%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	>300	>300	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Alumínio (µg/L Al)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Antimónio (µg/L Sb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Arsénio (µg/L As)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzeno (µg/L)	1,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Boro (mg/L B)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cálcio (mg/L Ca)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Cianetos (µg/L CN)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloretos (mg/L Cl)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloritos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloratos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Chumbo (µg/L Pb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cobre (mg/L Cu)	2,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Crómio (µg/L Cr)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Magnésio (mg/L Mg)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Manganês (µg/L Mn)	50	81	81	1	0%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Mercurio (µg/L Hg)	1	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Níquel (µg/L Ni)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Selénio (µg/L Se)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sódio (mg/L Na)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Tricloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Trihalometanos - total (µg/L):	100	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Dibromoclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromodichlorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bentazona (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
M656PH051	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dimetenamida-P	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Imidaclopride	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Terbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Desetilterbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Glifosato	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
AMPA	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto, com exceção de uma situação de incumprimento dos parâmetros turvação e manganês, atribuída a uma acumulação pontual de manganês, devido a características naturais da origem de água. Foram efetuadas descargas na rede que rapidamente regularizaram a situação.								
A Presidente do Conselho de Administração:						Data da publicação:		
						19-5-2025		

SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE FAIAS					EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 11)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							1º TRIMESTRE 2025 01 janeiro a 31 março	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizada
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,8	0,8	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,6	7,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	313	313	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	0,4	0,4	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	20	20	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	10	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,003	<0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,5	<0,15	<0,15	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	19,1	19,1	---	---	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	33	33	0	100%	1	1	100%
Cloritos (mg/L)	0,7	<0,0050	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Cloratos (mg/L)	0,7	0,346	0,346	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<2	<2	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	70	70	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	636	636	1	0%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	0,14	0,14	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	<0,010	<0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	5	5	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Mercurio (µg/L Hg)	1	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	4,1	4,1	0	100%	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	20	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	30	30	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	17	17	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L):	10	<3	<3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno(µg/L)	---	<0,3	<0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	<3	<3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bentazona (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
M656PH051	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dimetenamida-P	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Imidaclopride	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Terbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Desetilterbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Glifosato	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
AMPA	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto, com exceção de uma situação de incumprimento do parâmetro de ferro, devido a características naturais da origem de água. Está agendada uma intervenção no sistema de tratamento para aumento da eficiência de remoção. A Autoridade de Saúde não determinou risco para a saúde humana.								
A Presidente do Conselho de Administração:						Data da publicação:		
						19-5-2025		

SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE S. GABRIEL					EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 1j)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							1º TRIMESTRE 2025 01 janeiro a 31 março	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizada
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,2	0,2	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cor (mg/L PtCo)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Turvação (NTU)	4	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Enterococos (N/100 mL)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	NA	NA	---	---	0	0	NA
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Alumínio (µg/L Al)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Antimónio (µg/L Sb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Arsénio (µg/L As)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzeno (µg/L)	1,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Boro (mg/L B)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cálcio (mg/L Ca)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Cianetos (µg/L CN)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloretos (mg/L Cl)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloritos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloratos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Chumbo (µg/L Pb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cobre (mg/L Cu)	2,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Crómio (µg/L Cr)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Ferro (µg/L Fe)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Fluoretos (mg/L F)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Magnésio (mg/L Mg)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Manganês (µg/L Mn)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Mercúrio (µg/L Hg)	1	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Níquel (µg/L Ni)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Selénio (µg/L Se)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sódio (mg/L Na)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Tricloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Trihalometanos - total (µg/L):	100	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Dibromoclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromodiclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bentazona (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
M656PH051	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dimetenamida-P	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Imidaclopride	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Terbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Desetilterbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Glifosato	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
AMPA	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto.								
A Presidente do Conselho de Administração:						Data da publicação:		
						19-5-2025		